TLG Acoustic Labs

1865 Heritage Ranch Drive
Farr West, UT 84404

Test #	TLG-111-100-114
Test Date:	30-Jun-18
Mounting per ASTM E795-00:	A Mount
Area Tested: M²	9.29
Temperature: °C	24
Barometer: pa	102600
Humidity: %	61

NRC	0.80
SAA	0.81
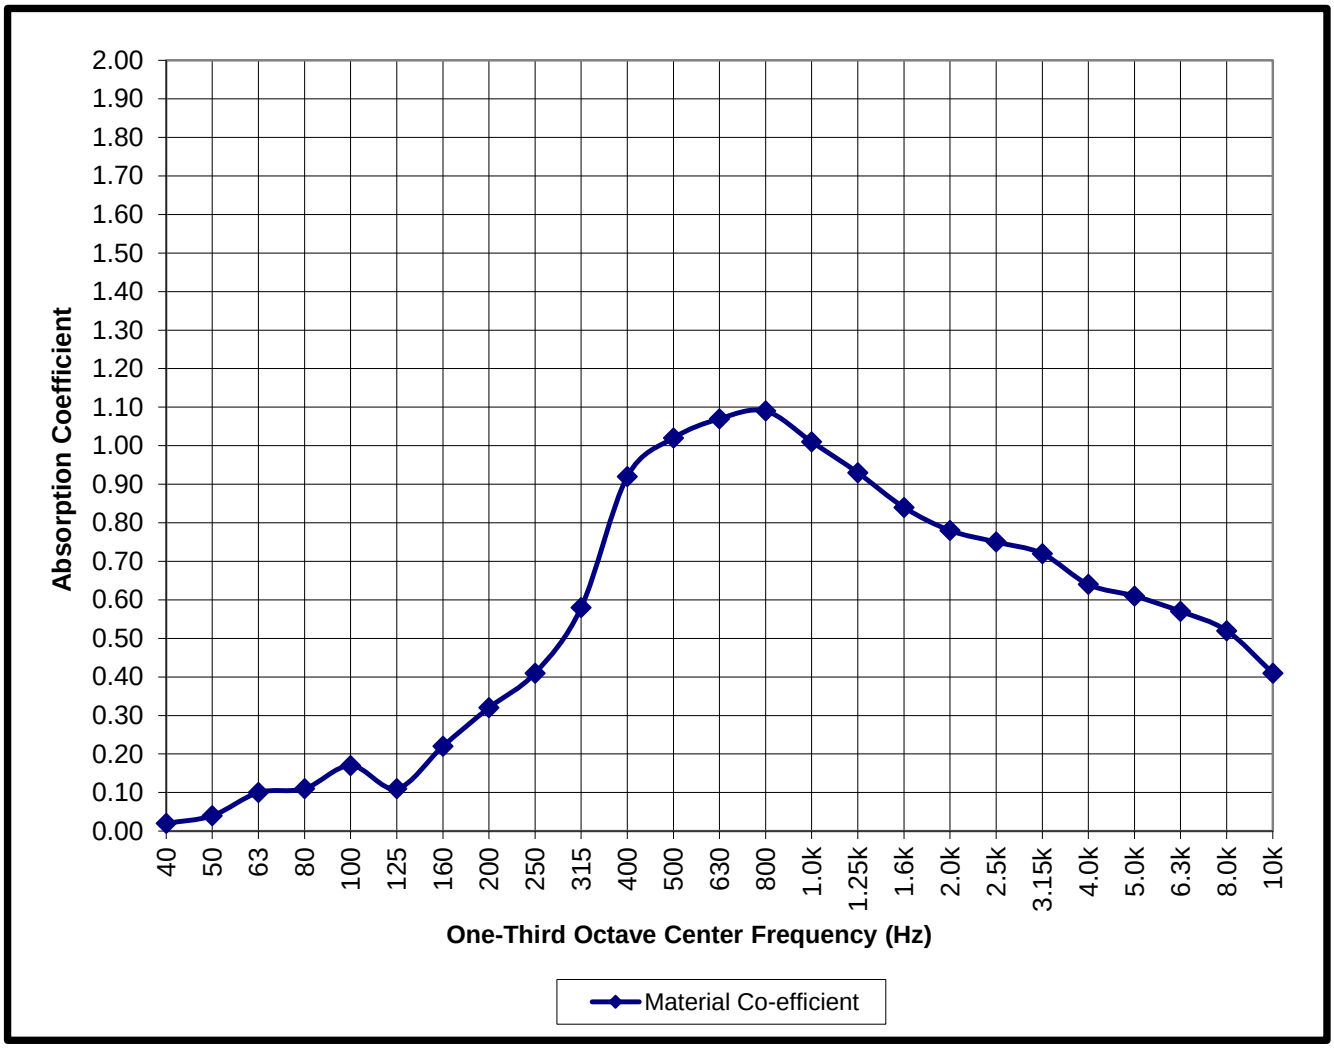
DSA 14 2 w 1in 6Lb